

令和 3 年産大豆の放射性物質検査の結果について(第 2 報)

【要旨】

- 令和 3 年産大豆の放射性物質検査計画に基づき、1 検体について検査を実施し、以下の結果となりました。

検査結果一覧

No.	生産地	検体作成日	測定値（単位：Bq/kg）		
			放射性セシウム		
			Cs-134	Cs-137	計
1	一関市	11 月 16 日	不検出 (<3.4)	不検出 (<4.0)	不検出 (<7.4)

(参考) 食品衛生法上の基準値(一般食品)放射性セシウム(Cs-134 と Cs-137 の計): 100Bq/kg

(注 1) 「測定値」欄の()内は検出限界値


(「検出限界」は、測定において放射性物質を検出できる最小値のことです。放射性物質の特性として、同じ機器による測定でも検体ごとに検出限界値は変動します)

(注 2) 検査機関：日本環境科学㈱

(注 3) 測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

担当：農産園芸課 水田農業担当 佐々木
Tel 019-629-5708 Fax 019-651-7172

【参考】令和3年産大豆の放射性物質検査の実施状況

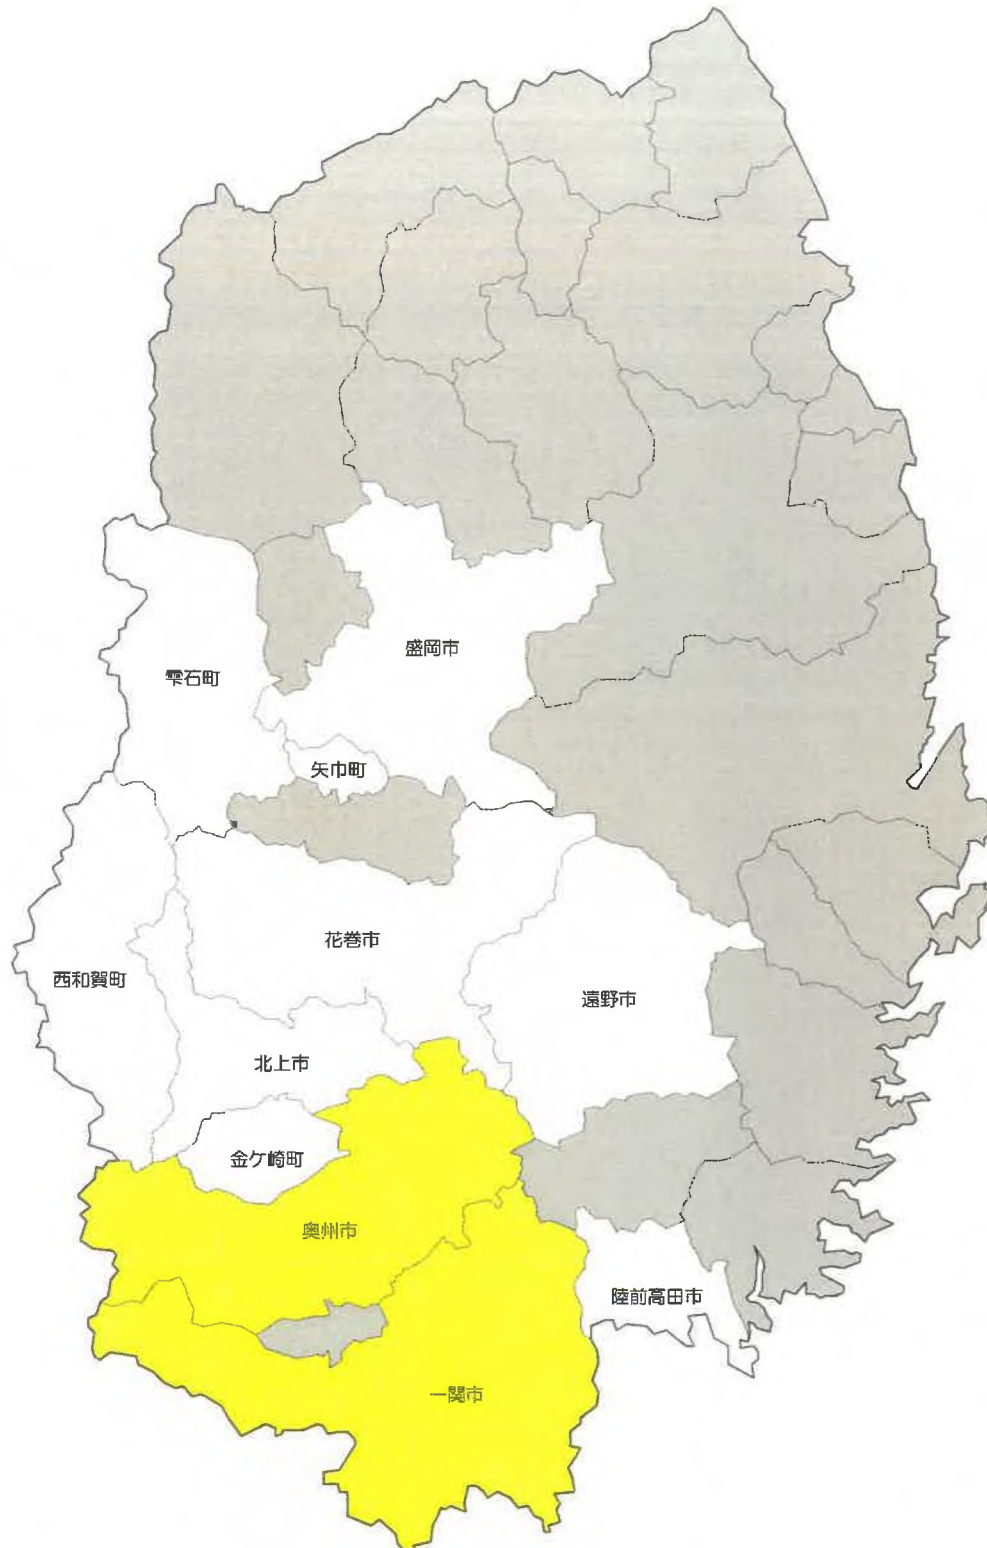

- 検査未実施市町村
- 検査実施済み市町村
- 検査を実施しない市町村

※ 令和3年度は検査結果判明前の出荷自粛は実施しておりません。